


# Surveillance sanitaire des plages

## Le 29/08/2023



VILLE DE  
MARSEILLE

Eaux de bonne qualité ●  
Eaux de moyenne qualité ●  
Eaux de mauvaise qualité ●

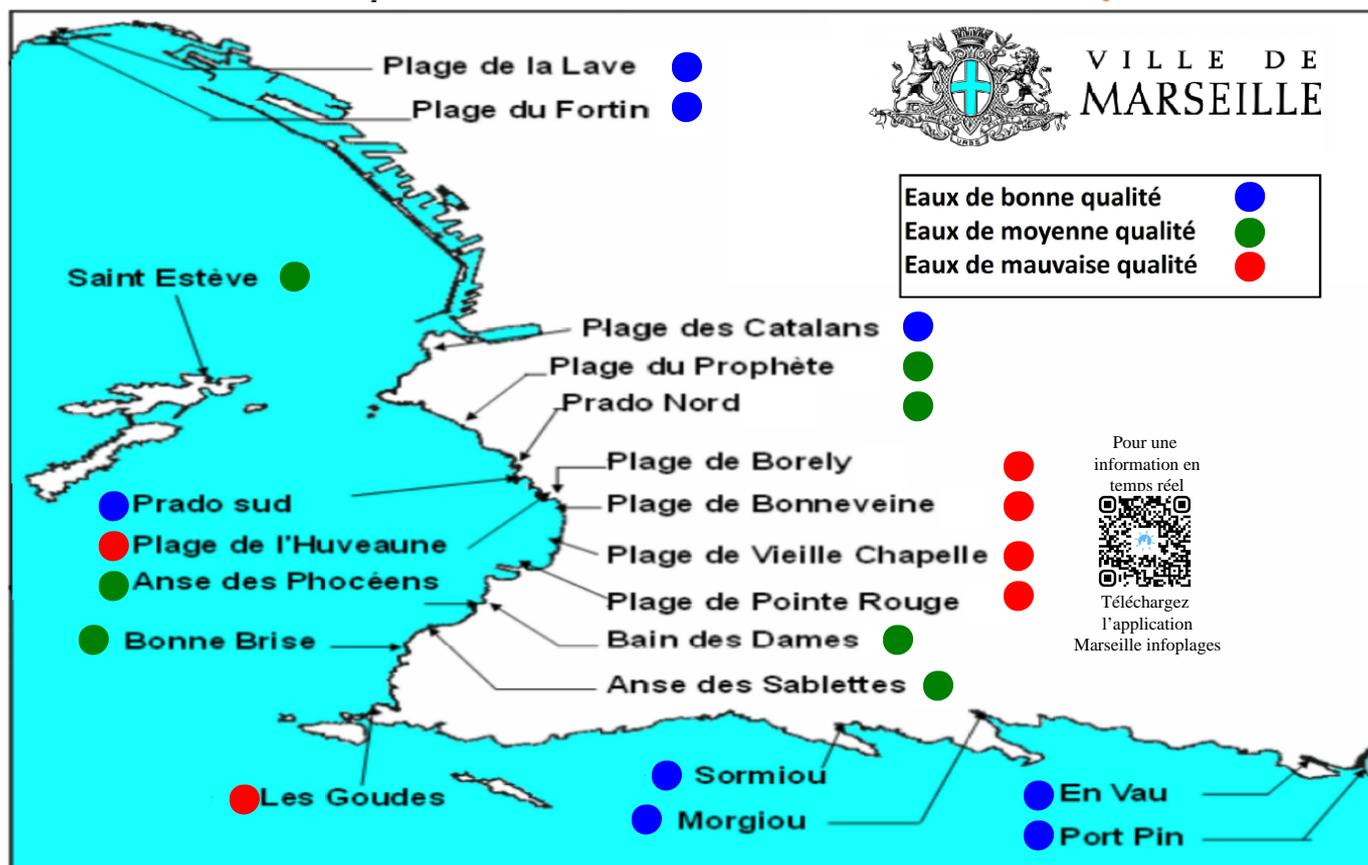

Point de prélèvement	Escherichia coli (UFC/100mL)	Entérocoques (UFC/100mL)	Qualité de l'eau
Le Fortin	61	61	BONNE
La Lave	15	15	BONNE
Saint Esteve	250	61	MOYENNE
Catalans	15	15	BONNE
Prophete	15	126	MOYENNE
Prado Nord	126	110	MOYENNE
Prado Sud	15	76	BONNE
Huveaune	9042	1642	MAUVAISE
Borely	2121	1326	MAUVAISE
Bonneveine	2956	9826	MAUVAISE
Vieille Chapelle	1929	1439	MAUVAISE
Pointe Rouge	1264	682	MAUVAISE
Bain des Dames	306	143	MOYENNE
Anse des Phoceens	347	160	MOYENNE
Anse des Sablettes	434	161	MOYENNE
Bonne Brise	287	110	MOYENNE
Les Goudes	93	18563	MAUVAISE
Sormiou	15	15	BONNE
Morgiou	15	15	BONNE
En Vau	15	15	BONNE
Port Pin	15	15	BONNE

### Normes européennes

Pour 100ml	Echerichia coli	Entérocoques	Qualité
Nombre guide	<100	<100	BONNE
Nombre impératif	>100 & < 1000	>100 & < 370	MOYENNE
	> 1000	> 370	MAUVAISE

