


SURVEILLANCE SANITAIRE DES BAINADES EN MER

VILLE DE MARSEILLE Service de la Santé Publique et des Handicapés

Résultats des prélèvements effectués le :

28 juillet 2021

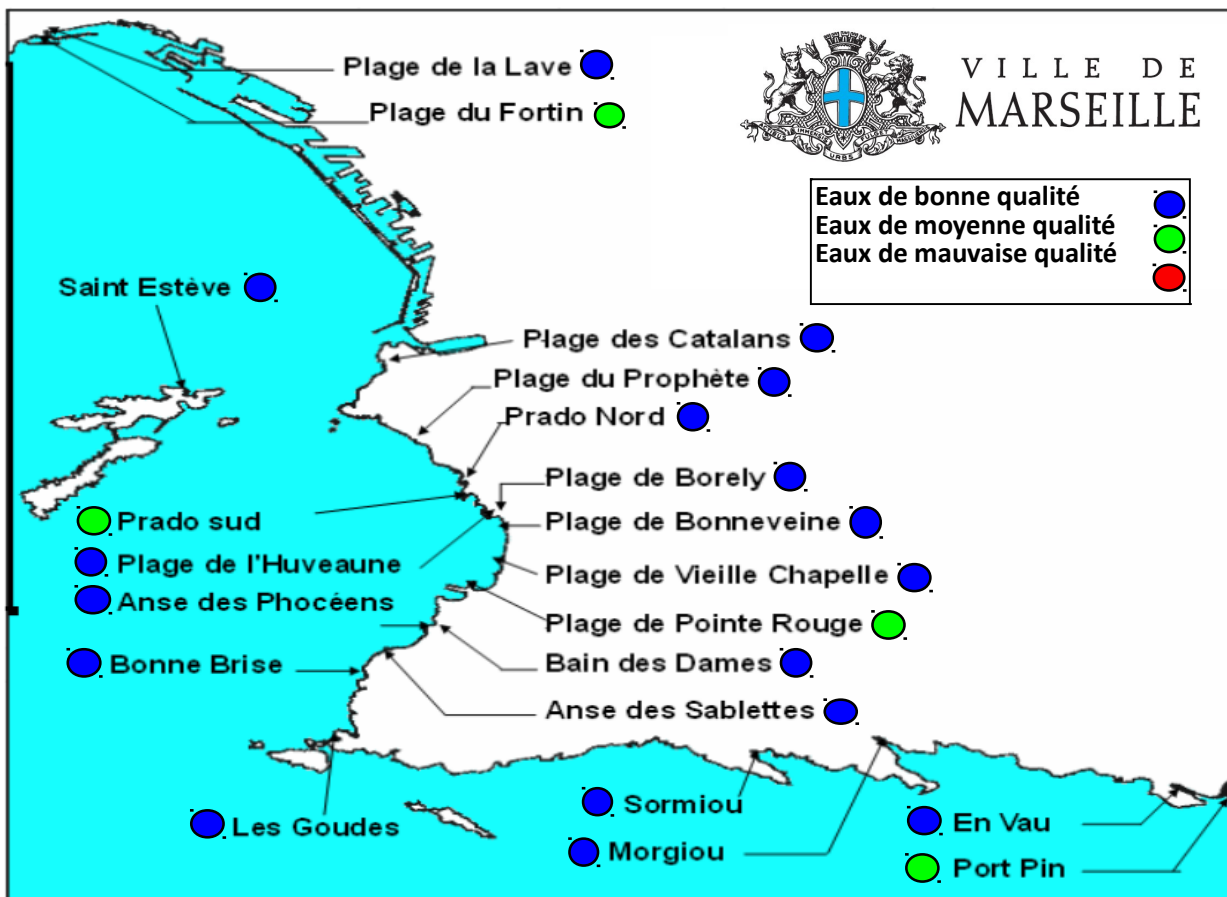

Points de prélèvements	Escherichia coli (UFC/100mL)	Entérocoques (UFC/100mL)	QUALITE DE L'EAU
LE FORTIN (CORBIERES)	177	30	MOYENNE
LA LAVE (CORBIERES)	30	< 15	BONNE
SAINT ESTEVE (FRIOUL)	46	15	BONNE
CATALANS	61	15	BONNE
LE PROPHETE	15	<15	BONNE
PRADO NORD (GRAND ROUCAS)	46	<15	BONNE
PRADO SUD (DAVID)	143	110	MOYENNE
HUVEAUNE	93	30	BONNE
BORELY (CHAMP DE COURSES)	< 15	< 15	BONNE
BONNEVEINE	15	15	BONNE
VIEILLE CHAPELLE	46	< 15	BONNE
POINTE ROUGE	393	127	MOYENNE
BAIN DES DAMES	15	< 15	BONNE
ANSE DES PHOCEENS (ABRI-COTIER)	46	< 15	BONNE
ANSE DES SABLETTES (COLOMBET)	< 15	15	BONNE
BONNE BRISE (VERRERIE)	15	15	BONNE
LES GOUDES (MARONNAISE)	15	< 15	BONNE
SORMIOU	30	< 15	BONNE
MORGIOU	15	< 15	BONNE
EN VAU	77	15	BONNE
PORT PIN	312	< 15	MOYENNE

NORMES EUROPEENES

Pour 100 ml.	Escherichia coli	Entérocoques	QUALITE DE L'EAU
Nombre guide	≤100	≤100	BONNE
Nombre impératif	>100 et ≤1000	>100 et ≤370	MOYENNE
	>1000	>370	MAUVAISE



Pour tout renseignement complémentaire contacter Allo Mairie au 3013 vous trouverez les synthèses des profils de vulnérabilité de chaque plage sur le site Internet www.marseille.fr



Pour avoir les résultats actualisés des dernières analyses téléchargez sur smartphone l'application Marseille Infos Plages

